

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

SERIE LD

Modelos:	Diámetro de Descarga:	Paso de esfera:
LD-200-1004-327-WG	203 mm (8")	76 mm (3")

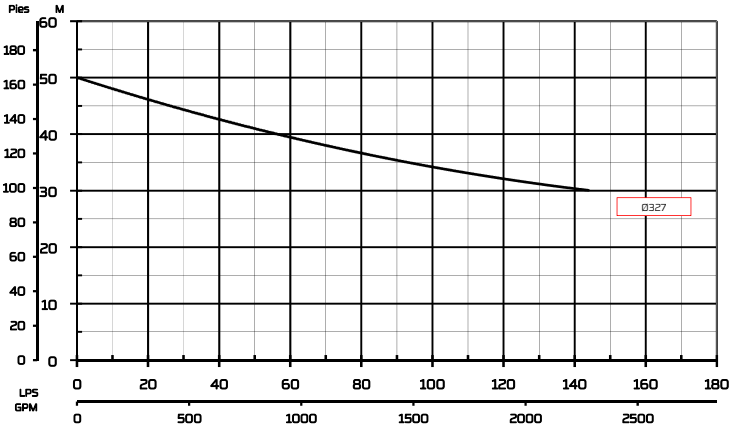

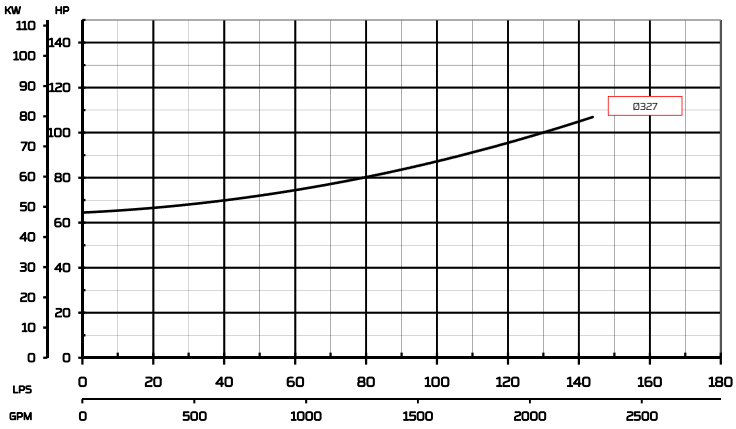

ESPECIFICACIONES	
Modelo	LD-200-1004-327-WG
HP del motor	100
Diám. Std. Del impulsor (mm)	327
Polos / r.p.m.	4/1750
Servicio	Continuo
Temp. max. liq. bombeado	40 °C (104 °F)
Tipo de motor	Induccion jaula de ardilla
Motor	Inundado en aceite
Conexión de motor	Delta
Volts	230/460
No. Fases	3
Frecuencia (Hz)	60
Amperaje máximo 230V	N.D.
Amperaje máximo 460V	118
Amps. a rotor bloq. 230V	N.D.
Amps. a rotor bloq. 460V	597
Aislamiento clase	F
Diseño NEMA	B
Código	G
Longitud de cable	8 m
Impulsor tipo	Cerrado inatascable, 2 álabes
Tamaño de descarga	203 mm (8")-#125
Lubricación de baleros	Aceite
Sensores	Humedad/Temperatura
Peso (Kg) Unidad basica	700
MATERIALES	
Voluta	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Impulsor	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Flecha	410 SS
Sello mecánico superior	Carbón-Cerámica
Sello mecánico inferior	*Carbón-Cerámica
Tornillos y tuercas	316 SS
Anillo de desgaste	Bronce
Maneral	304 SS
Pintura	Epóxica

*Carburo opcional

*La información contenida puede cambiar sin previo aviso.

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 1


Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

1.- Taquete Ø 3/4" SS316 x 2 piezas
2.- Taquete Ø 3/4" SS316 x 2 piezas

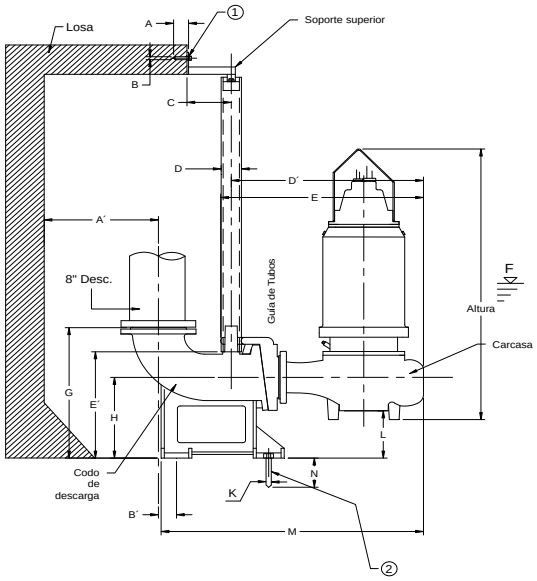

VISTA LATERAL

DIMENSIONES INSTALACIÓN PERMANENTE	
MODELO	LD-200-1004-327-WG


REF.	mm
A'	1016
B'	82
C'	570
D'	957
E'	550

Altura de Bomba
mm
1470


Peso de Bomba
Kg
700

Peso de Codo	
Desc.	Kg
8" X 8"	133

REF.	mm
A	76
B	22
C	215
D	63
E	1020
F	1000
G	670
H	420
I	430
J	65
K	22
L	255
M	1317
N	150
O	325
P	241
Q	342
R	150
S	328
T	275
U	603
V	880
W	470
X	300
Y	770
Z	1200



DIMENSIONES CODO DE DESCARGA
VISTA INFERIOR

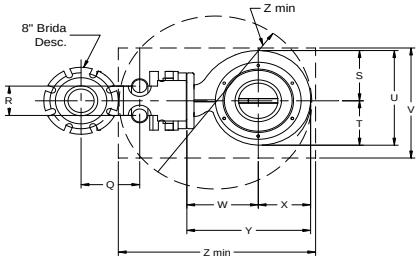

DIMENSIONES INSTALACIÓN CODO DE DESCARGA
VISTA SUPERIOR

Zmin = Dimensiones mínimas para paso de bomba en registro

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 1

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015