

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

SERIE LD

Modelos:	Diámetro de Descarga:	Paso de esfera:
LD-200-1254-340-WG	203 mm (8")	76 mm (3")

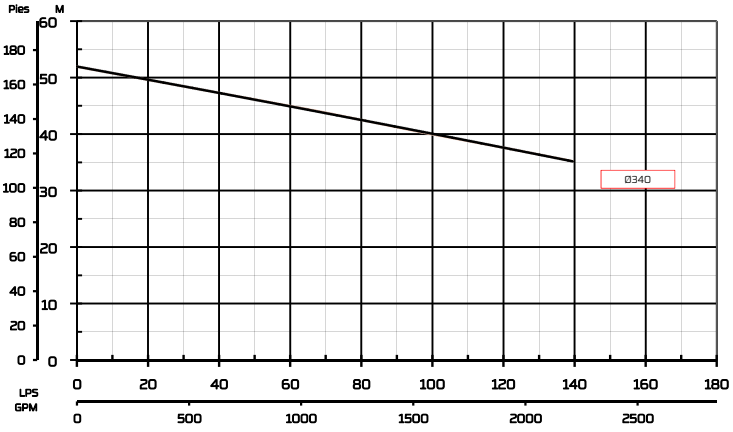

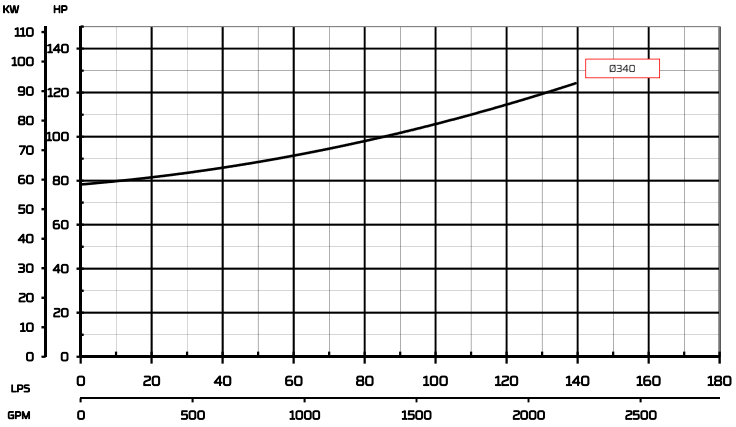

ESPECIFICACIONES	
Modelo	LD-200-1254-340-WG
HP del motor	125
Diám. Std. Del impulsor (mm)	340
Polos / r.p.m.	4/1750
Servicio	Continuo
Temp. max. liq. bombeado	40 °C (104 °F)
Tipo de motor	Induccion jaula de ardilla
Motor	Inundado en aceite
Conexión de motor	Delta
Volts	230/460
No. Fases	3
Frecuencia (Hz)	60
Amperaje máximo 230V	N.D.
Amperaje máximo 460V	150
Amps. a rotor bloq. 230V	N.D.
Amps. a rotor bloq. 460V	597
Aislamiento clase	F
Diseño NEMA	B
Código	G
Longitud de cable	8 m
Impulsor tipo	Cerrado inatascable, 2 álabes
Tamaño de descarga	203 mm (8")-#125
Lubricación de baleros	Aceite
Sensores	Humedad/Temperatura
Peso (Kg) Unidad basica	750
MATERIALES	
Voluta	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Impulsor	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Flecha	410 SS
Sello mecánico superior	Carbón-Cerámica
Sello mecánico inferior	*Carbón-Cerámica
Tornillos y tuercas	316 SS
Anillo de desgaste	Bronce
Maneral	304 SS
Pintura	Epóxica

*Carburo opcional

*La información contenida puede cambiar sin previo aviso.

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 1

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx


ISO 9001 2015
Cert. No. 108962

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

DIMENSIONES INSTALACIÓN PERMANENTE	
MODELO	LD-200-1254-340-WG

1.- Taquete Ø 3/4" SS316 x 2 piezas
2.- Taquete Ø 3/4" SS316 x 2 piezas

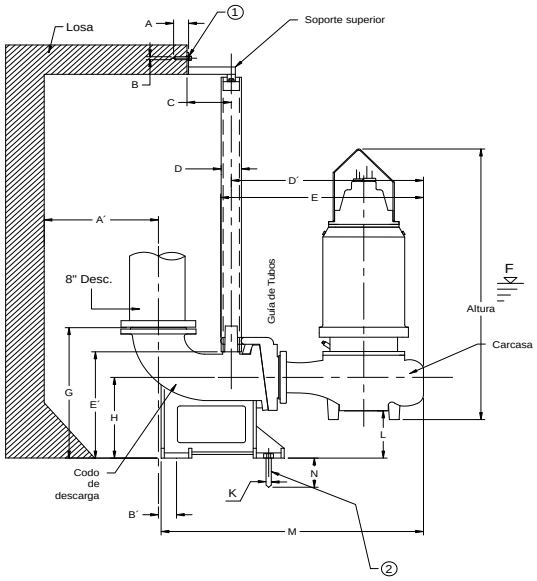

VISTA LATERAL


REF.	mm
A'	1016
B'	82
C'	570
D'	957
E'	550

Altura de Bomba
mm
1470


Peso de Bomba
Kg
750

Peso de Codo	
Desc.	Kg
8" X 8"	133

REF.	mm
A	76
B	22
C	215
D	63
E	1020
F	1000
G	670
H	420
I	430
J	65
K	22
L	255
M	1317
N	150
O	325
P	241
Q	342
R	150
S	328
T	275
U	603
V	880
W	470
X	300
Y	770
Z	1200



DIMENSIONES CODO DE DESCARGA
VISTA INFERIOR

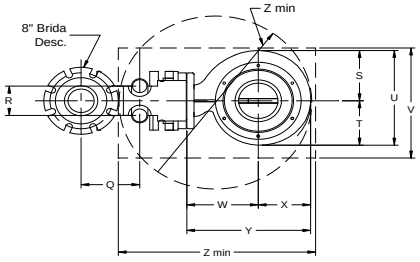

DIMENSIONES INSTALACIÓN CODO DE DESCARGA
VISTA SUPERIOR

Zmin = Dimensiones mínimas para paso de bomba en registro

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 1

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015