

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

SERIE L

Modelos:	Diámetro de Descarga:	Paso de esfera:
LT-300-2506-470-D	304 mm (12")	101 mm (4")

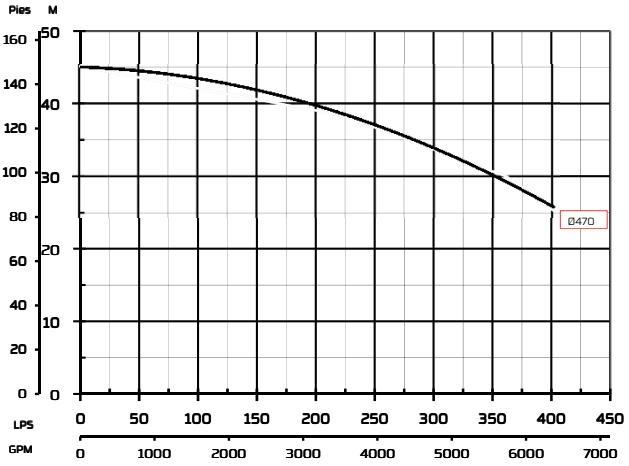

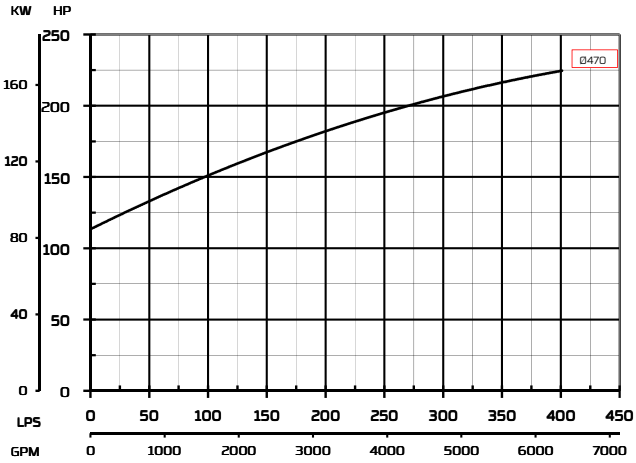

ESPECIFICACIONES	
Modelo	LT-300-2506-470-D
HP del motor	250
Diám. Std. Del impulsor (mm)	470
Polos / r.p.m.	6/1180
Servicio	Continuo
Temp. max. liq. bombeado	40 °C (104 °F)
Tipo de motor	Inducción jaula de ardilla
Motor	Seco
Conexión de motor	Delta
Volts	460
No. Fases	3
Frecuencia (Hz)	60
Amperaje máximo 230V	N.D.
Amperaje máximo 460V	280
Amps. a rotor bloq. 230V	N.D.
Amps. a rotor bloq. 460V	1769
Aislamiento clase	F
Diseño NEMA	B
Código	G
Longitud de cable	8 m
Impulsor tipo	Cerrado inatascable, 3 álabes
Tamaño de descarga	304 mm (12")-#125
Lubricación de baleros	Grasa
Sensores	Humedad/Temperatura
Peso (Kg) Unidad basica	2000
MATERIALES	
Voluta	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Impulsor	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Flecha	410 SS
Sello mecánico superior	Carbón-Cerámica
Sello mecánico inferior	*Carbón-Cerámica
Tornillos y tuercas	316 SS
Anillo de desgaste	Bronce
Maneral	304 SS
Pintura	Epóxica

*Carburo opcional

*La informacion contenida puede cambiar sin previo aviso.

FECHA: 02/ 09 /15-Rev.0


Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2008
Cert. No. 108982

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

1.- Taquete Ø 3/8" SS316 x 2 piezas
2.- Taquete Ø 5/8" SS316 x 4 piezas

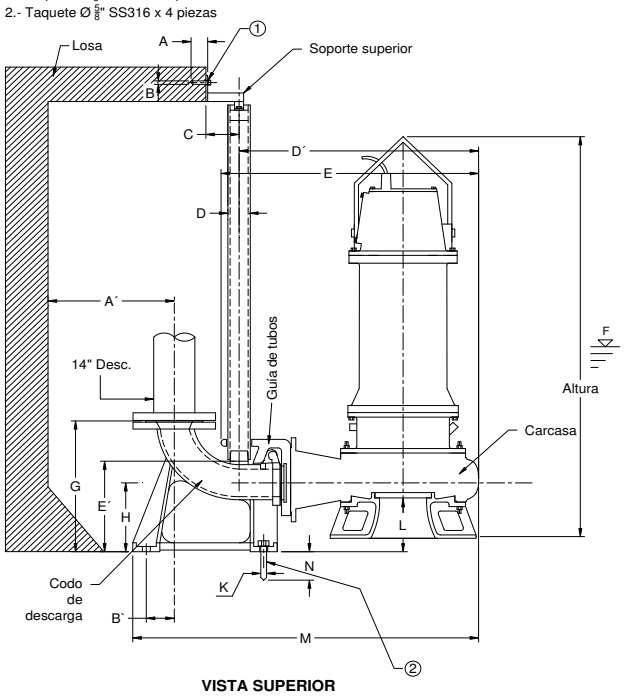

VISTA SUPERIOR

DIMENSIONES DE BOMBA	
MODELO	LT-300-2506-470-D


REF.	mm
A'	1066
B'	100
C'	830
D'	1418
E'	790

Altura de Bomba	
HP	mm
250	2350


Peso de Bomba	
HP	Kg
250	2000

Peso de Codo	
Desc.	Kg
12" X 14"	313

REF.	mm
A	76
B	21
C	293
D	102
E	1324
F	1865
G	970
H	595
I	625
J	97
K	23
L	311
M	1954
N	152
O	520
P	445
Q	317
R	220
S	470
T	406
U	876
V	1022
W	608
X	415
Y	1023
Z	1873



DIMENSIONES CODO DE DESCARGA
VISTA INFERIOR

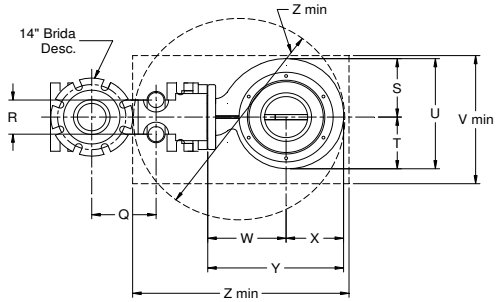

DIMENSIONES INSTALACION CODO DE DESCARGA
VISTA SUPERIOR

*Zmin = Dimensiones minimas para paso de bomba en registro.

FECHA: 02/ 09 / 15-Rev.0

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2008 Cert. No. 108982